


Uwaga - należy stosować rury PE100 SDR11 przeznaczone do przesyłania wody.
Ciśnienie nominalne PN 16.

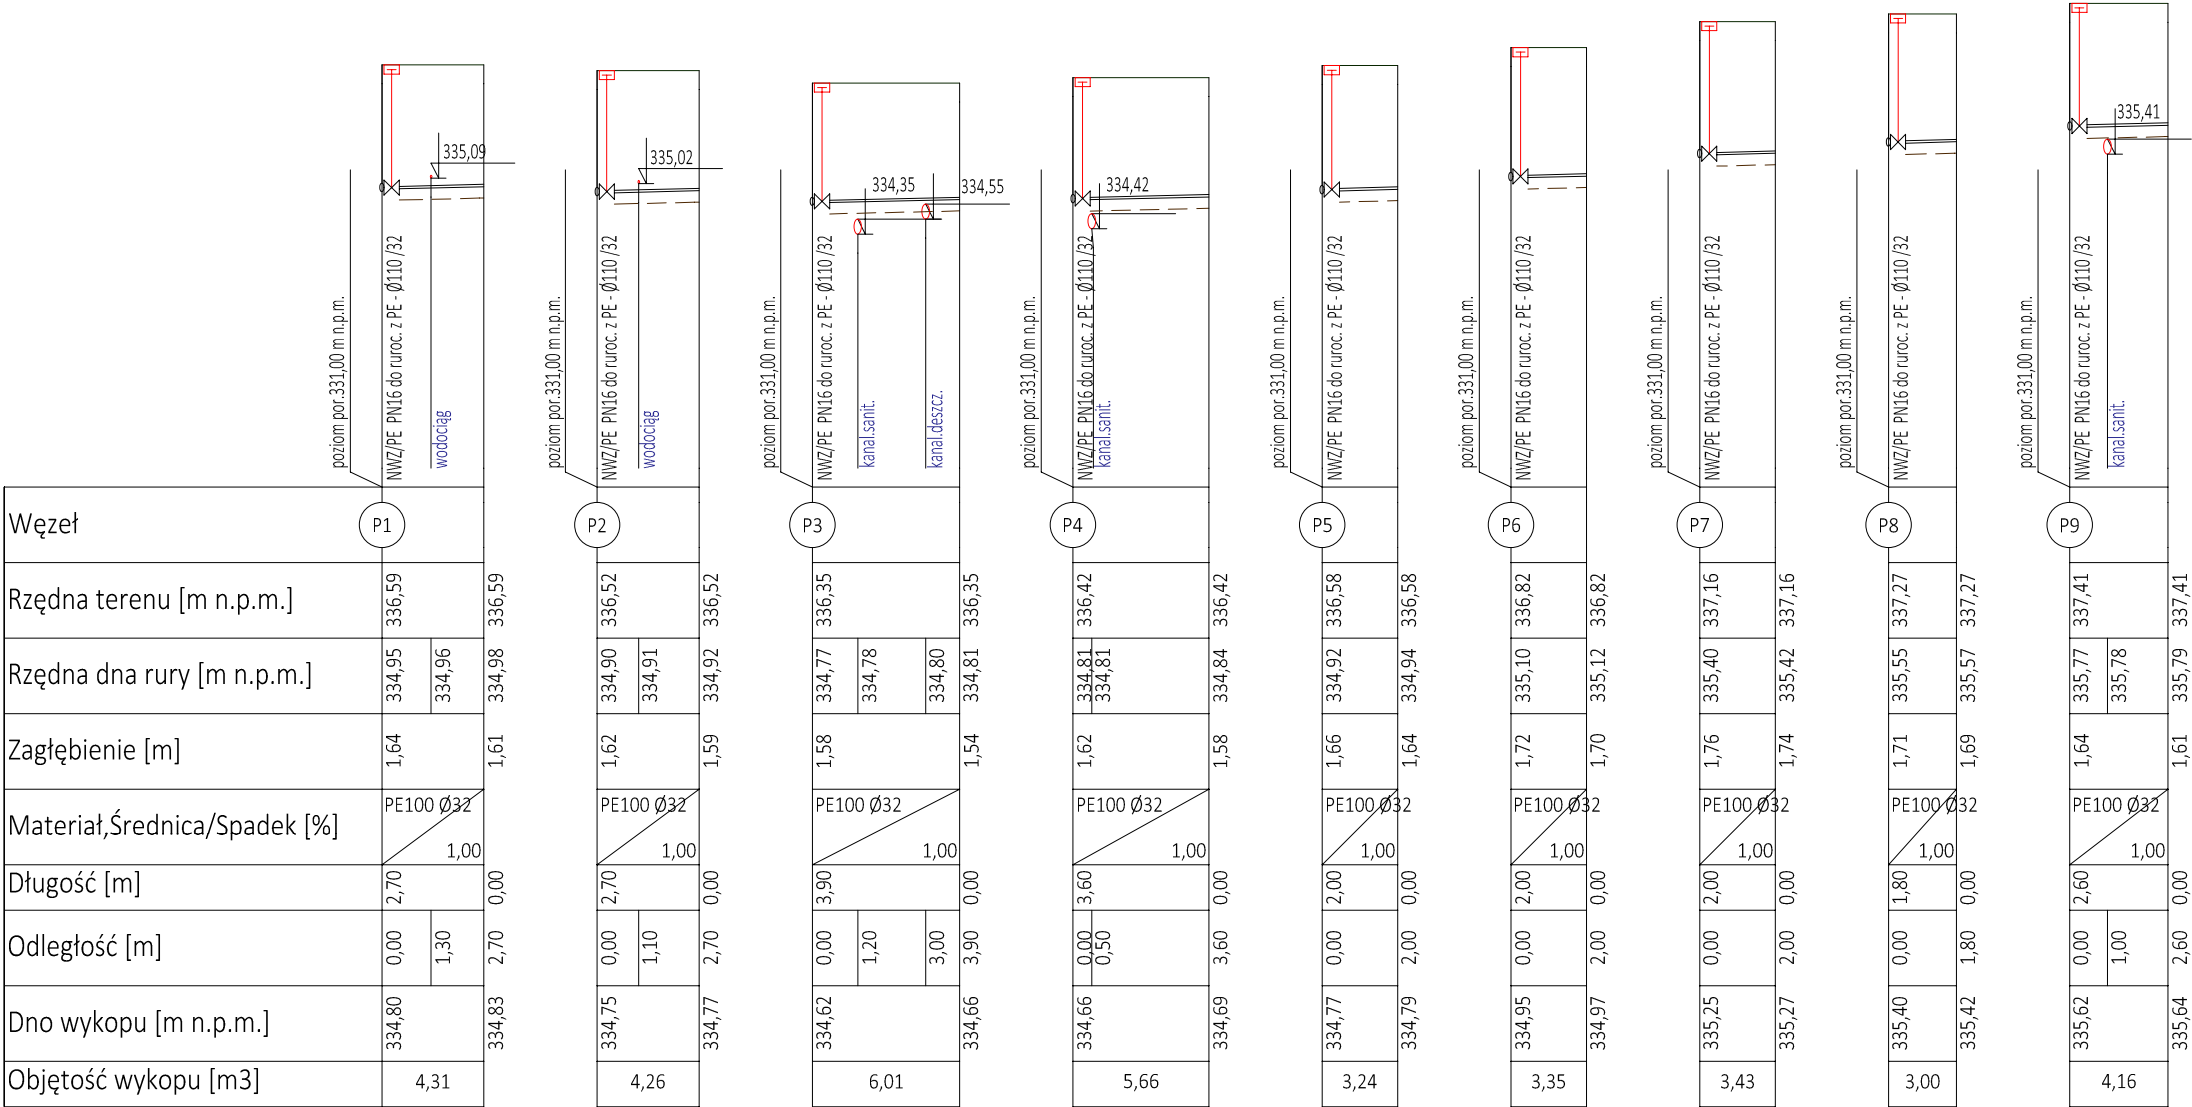

<div><div></div><div>PRACOWNIA PROJEKTOWO-USŁUGOWA "PROJSBUD"</div><div>42-400 Zawiercie ul. Kresowa 13 tel./fax. 032 6722899</div></div>			
Inwestor	Gmina Włodowice - Komunalny Zakład Budżetowy, ul. Krakowska 28, 42-421 Włodowice		
Obiekt	PB Budowy wodociągu w Rudnikach ul. Lipowa,ul. Klonowa, ul. Krótka i ul. Kamienna o dł. ok. 720 m z rur PE wraz z przebiegiem istniejących przyłączy wodociągowych.	nr.proj. PW - 16/15	
Tytuł rysunku	PROFILE PODŁUŻNE PRZYŁĄCZY - UL. LIPOWA		branża: wodociągowa
Projektował	inż. E. Stankowska nr upr.216/92,1860/94		nr rys. 4A
Opracował	inż. E. Stankowska nr upr.216/92,1860/94		skala 1:200/100
			data: XI 2015