



Uwaga - należy stosować rury PE100 SDR11 przeznaczone do przesyłania wody.
Ciśnienie nominalne PN 16.

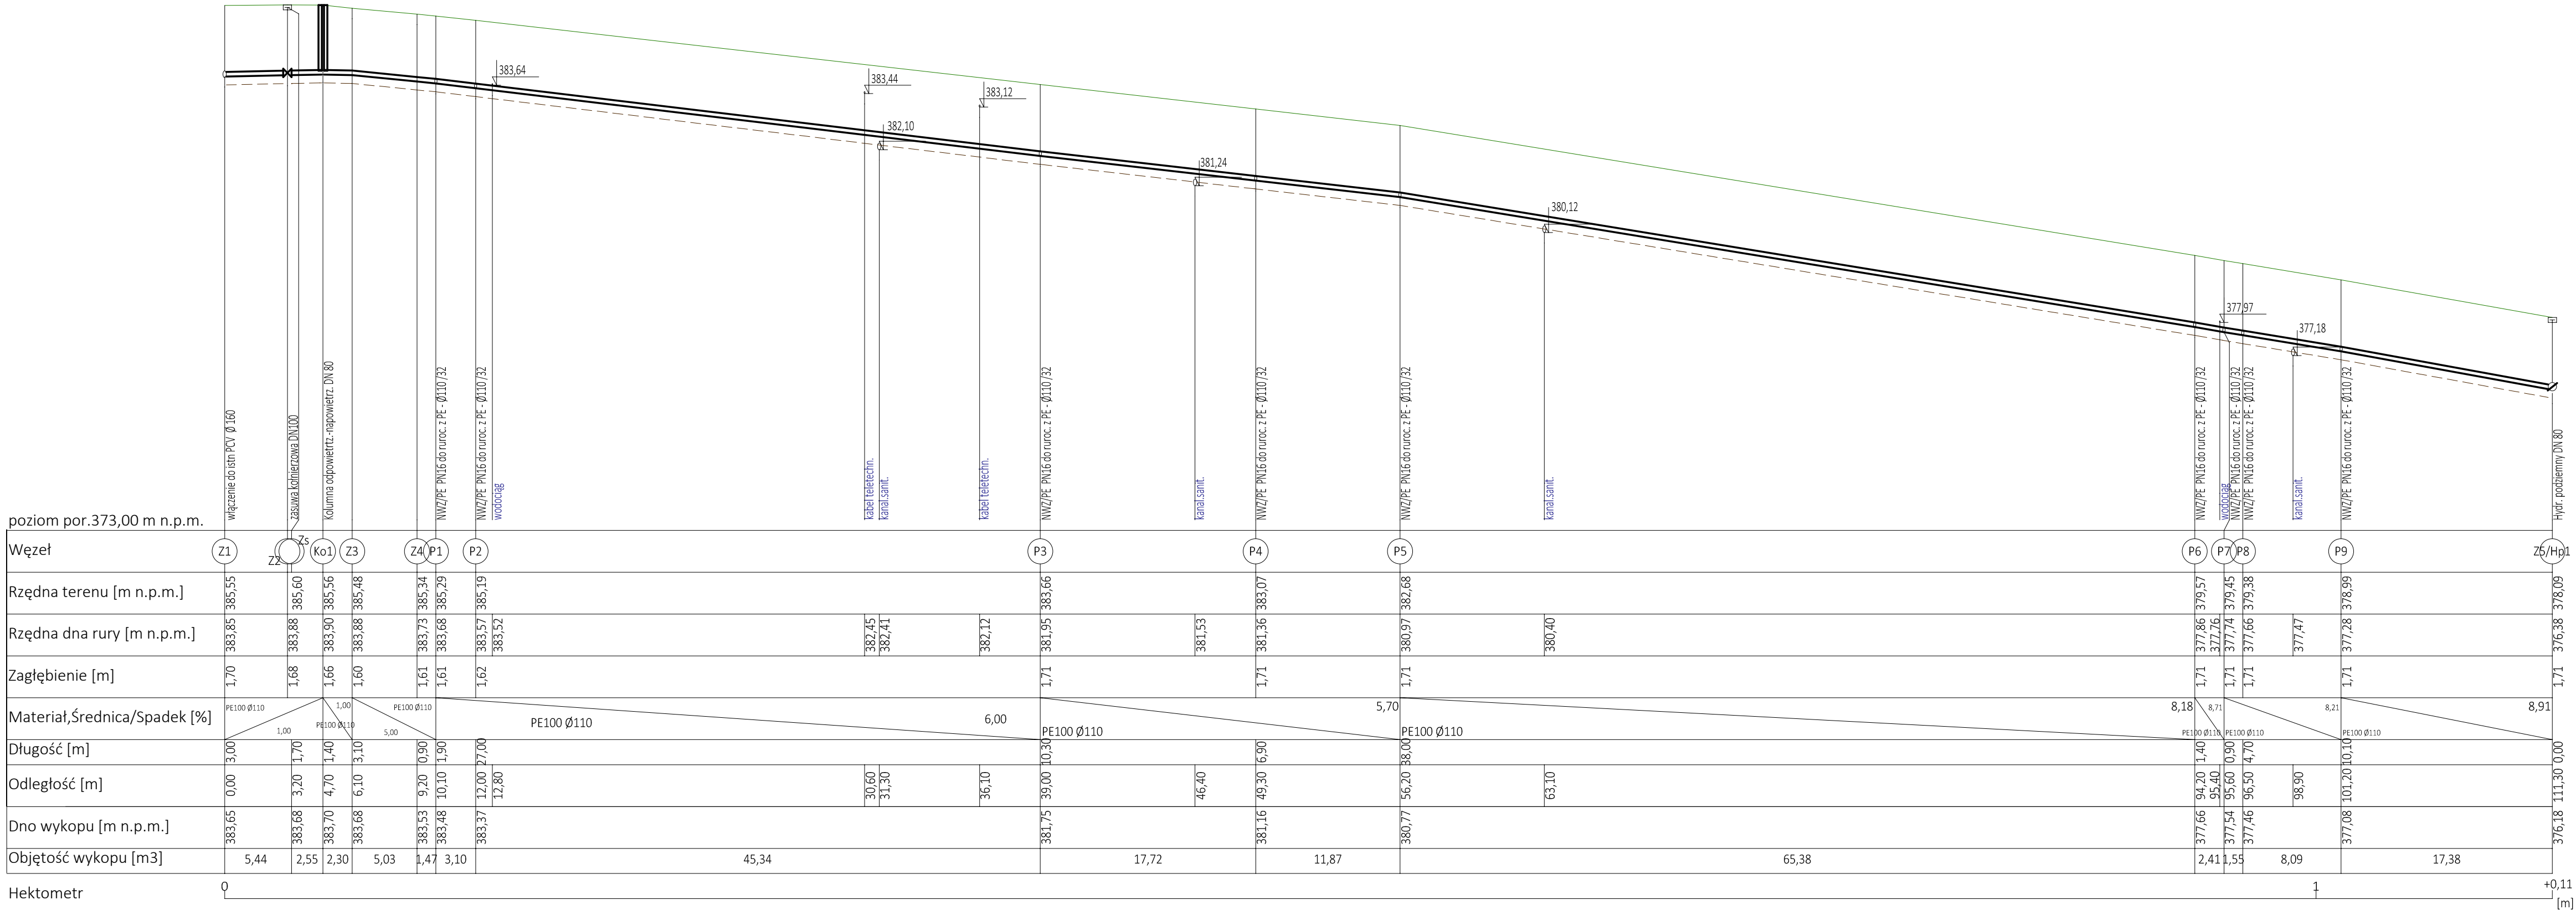

		PRACOWNIA PROJEKTOWO-USŁUGOWA "PROISBUD"		42-400 Zawiercie ul. Kresowa 13 tel./fax. 032 6722899	
Investor	Gmina Włodowice - Komunalny Zakład Budżetowy, ul. Krakowska 28, 42-421 Włodowice	Obiekt	Prace budowlane w Rudnikach ul. Lipowa, ul. Kłosa, ul. Kamienna o dł. ok. 770 m z rur PE wraz z przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych.	nr-proj. PK - 16/15	
Tytuł rysunku	PROFIL PODŁUŻNY WODOCIĄGU - UL. KAMIENNA	Projektował	inż. E. Stankowska nr upr.216/92,1860/94	branża: wodociągowa	
Opracował	inż. E. Stankowska nr upr.216/92,1860/94			nr rys. 3D	
				skala 1:200/100	
				data: XI 2015	