



### SZCZEGÓŁ - ZAŁOM [Z5]

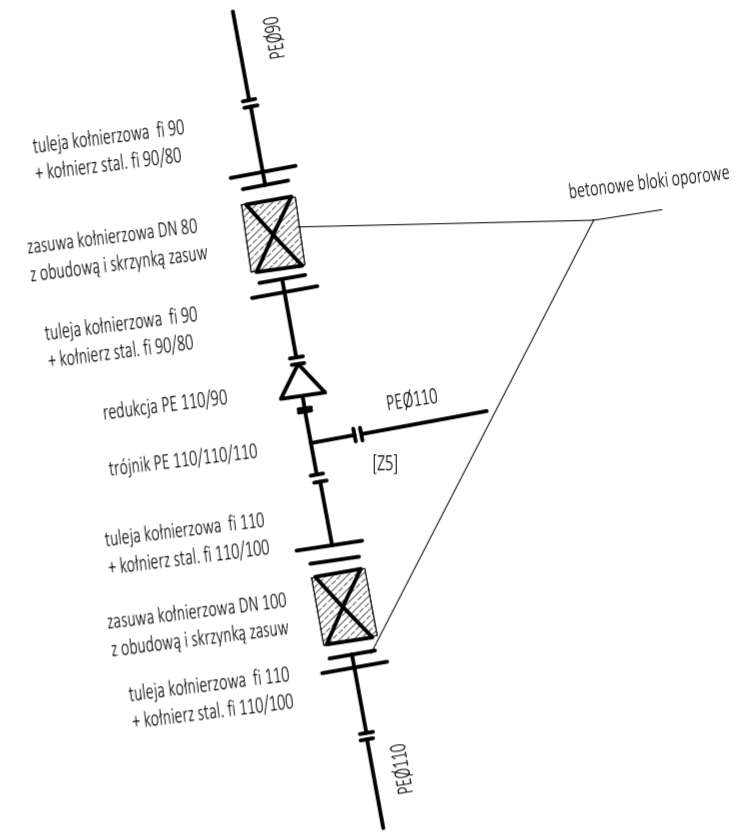


### SZCZEGÓŁ - ODCINEK [H3] - [Z9]



Uwaga - do montażu wodociągu należy zastosować rury PE 100 PN 16 SDR 11 i zasuwy klinowe kołnierzowe PN 16

#### Współrzędne załomów

Z1	7388617,723	5606231,765
Z2	7388618,551	5606231,257
Z3	7388541,457	5606121,043
Z4	7388532,858	5606110,557
Z5	7388527,62	5606110,001
Z6	7388529,37	5606092,573
Z7	7388543,852	5606035,126
Z8	7388552,300	5606005,682
Z9	7388574,426	5605914,16
Z10	7388586,970	5605866,018
Z11	7388598,945	5605814,193
Z12	7388601,776	5605804,678
Z13	7388527,426	5606111,912
Z14	7388525,932	5606116,662
Z15	7388513,960	5606172,561
Z16	7388511,261	5606182,379

		PRACOWNIA PROJEKTOWO-USŁUGOWA "PROJSBUD"	42-400 Zawiercie ul. Kresowa 13 tel./fax. 032 6722899
Investor	Gmina Włodowice - Komunalny Zakład Budżetowy, ul. Krakowska 28, 42-421 Włodowice		
Obiekt	Budowa wodociągu w Górze Włodowskiej ul. Poprzeczna o długości około 570 m wraz z przebiegiem istniejących przyłączy	nr.proj. PW-9/15	
Tytuł rysunku	SCHEMAT PROJEKTOWANEGO WODOCIĄGU		branża: wodoc.
Opracował	inż. E. Stankowska nr upr.216/92,1860/94		nr.rys. 8
Projektował	inż. E. Stankowska nr upr.216/92,1860/94		skala
Opracował			
data: V 2015			